


# 加湿器等の設置

すべての教室に加湿器を2台設置しました。



緊急事態宣言が発出されたので、再度これまでの基本対策を確認・徹底するよう呼びかけています。

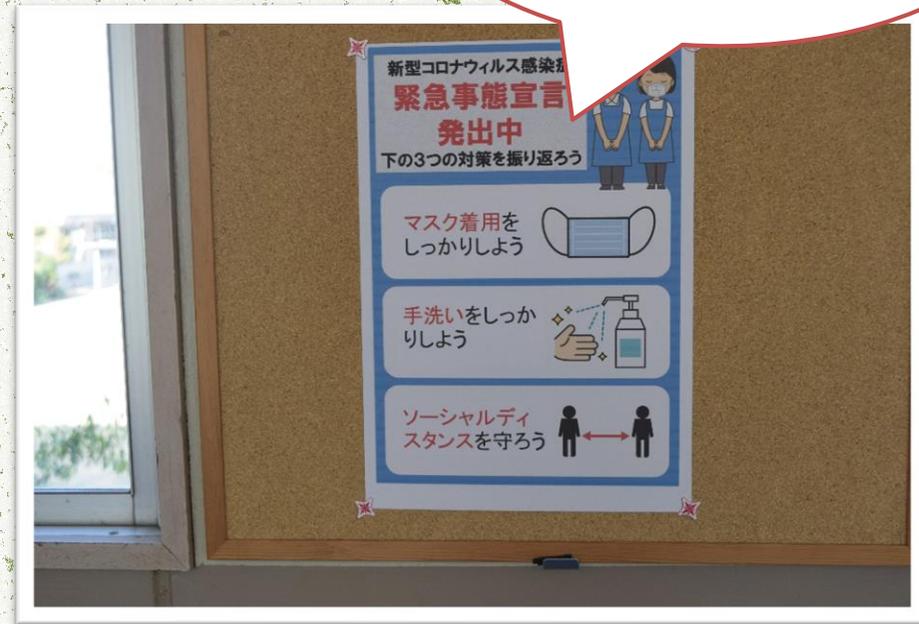

部屋全体を殺菌するためのオゾン発生装置を保健室に設置しました。

